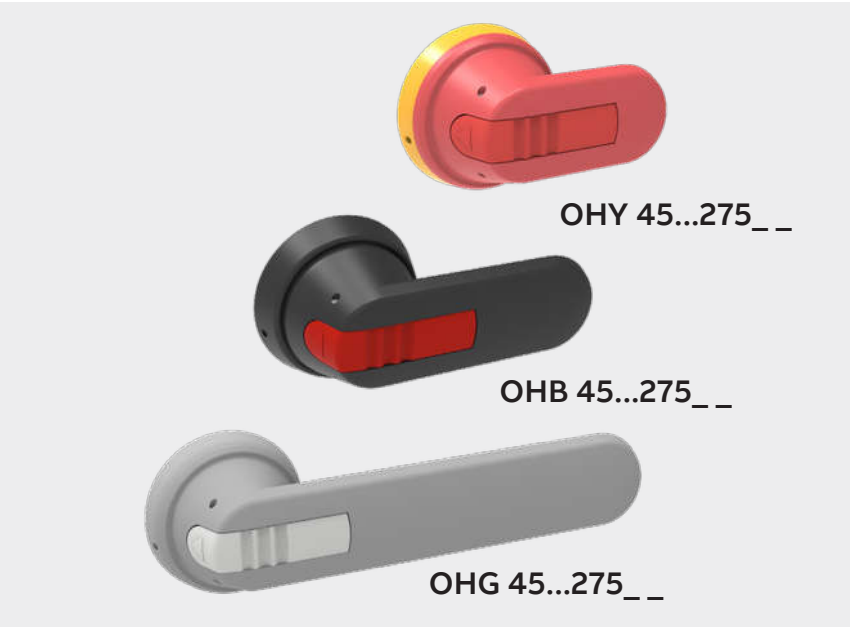
INSTALLATION INSTRUCTION

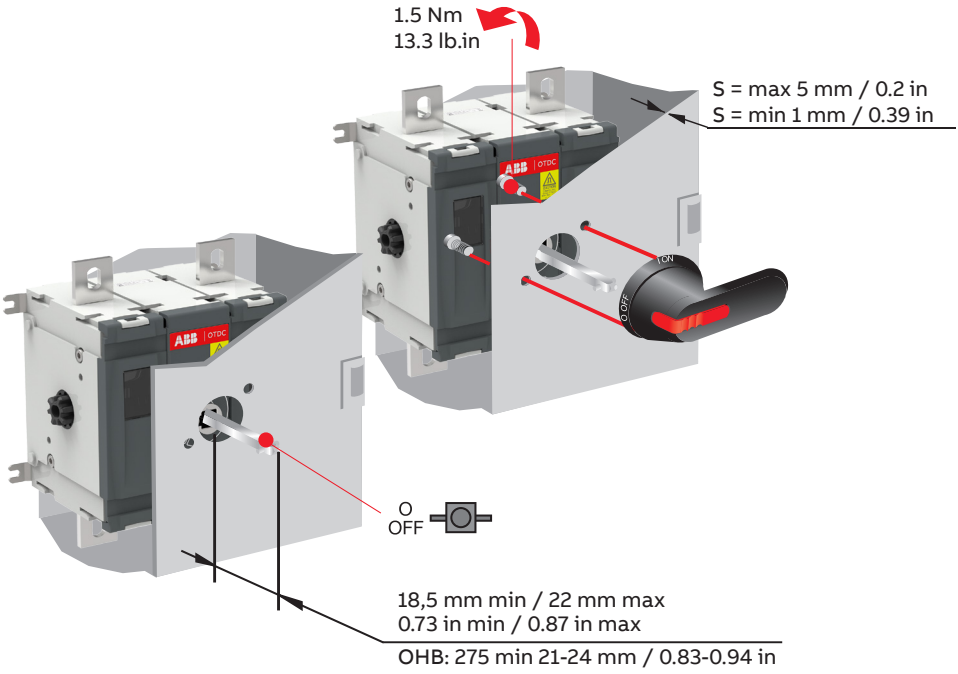
Handles

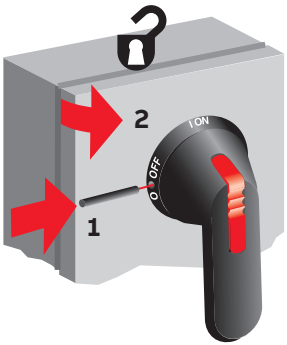
OH45-275

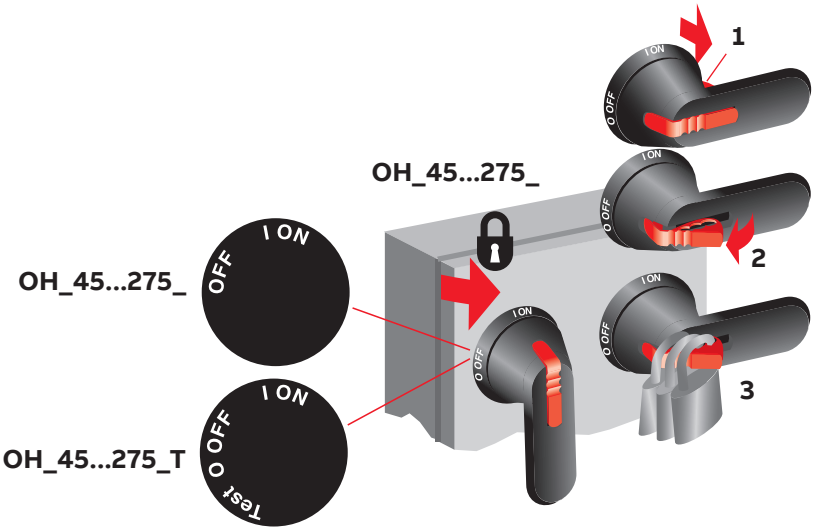


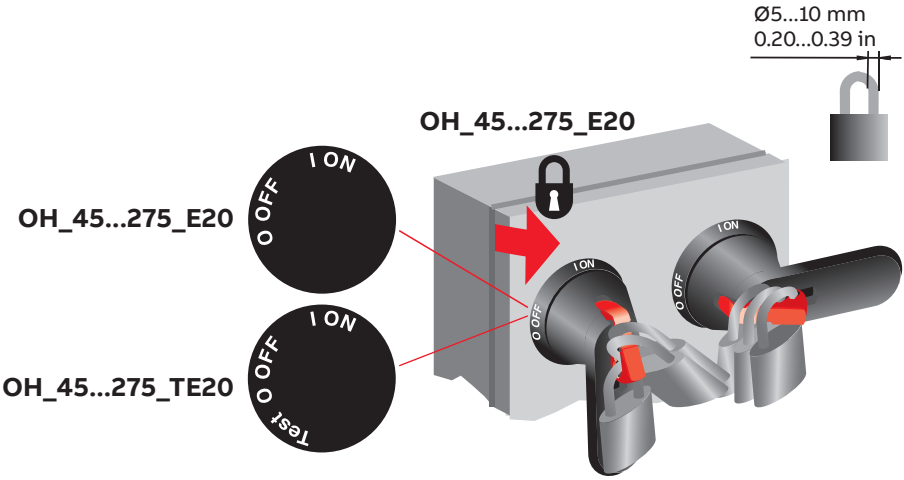
Label should be affixed to the rear mounting surface immediately adjacent the handle after installation.

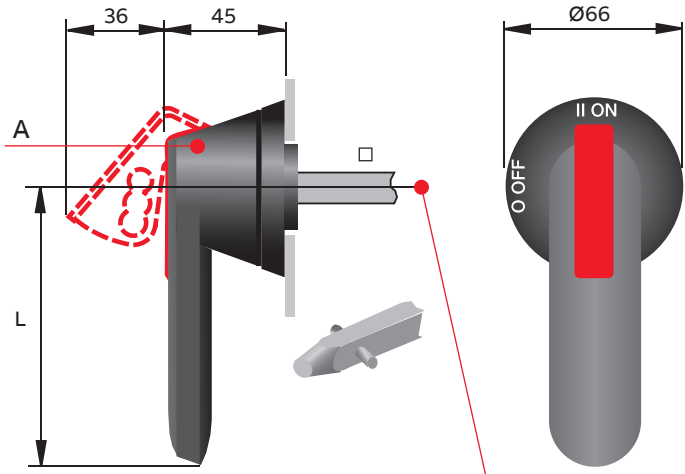
OH45-275


1.5 Nm
13.3 lb.in
S = max 5 mm / 0.2 in
S = min 1 mm / 0.39 in
ABB
OTDC
ON
OFF
O
OFF
18,5 mm min / 22 mm max
0.73 in min / 0.87 in max
OHB: 275 min 21-24 mm / 0.83-0.94 in


2
1
ON
OFF
O


OH_45...275_
OH_45...275_T
OH_45...275_
1
2
3
I ON
O OFF
Test


Ø5...10 mm
0.20...0.39 in
OH_45...275_E20
OH_45...275_E20
OH_45...275_TE20
I ON
O OFF
Test

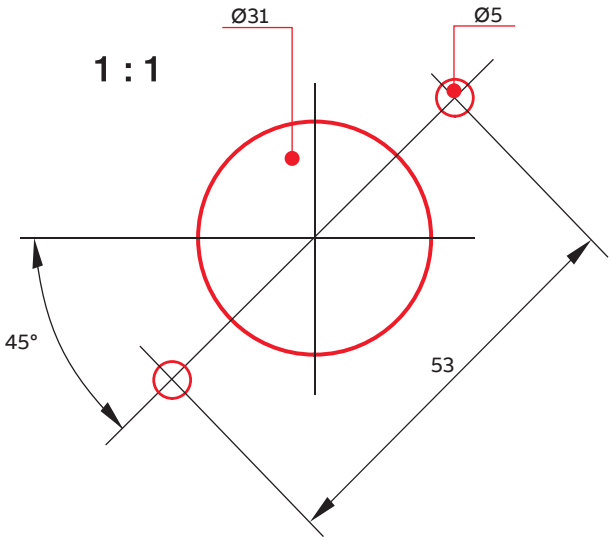


A	275L	□
OHB45J6	45	6
OHB45J10	45	10
OHB65J6	65	6
OHB65J10	65	10
OHB80J6	80	6
OHB80J10	80	10
OHB95J10	95	10
OHB95J12	95	12
OHB125J10	125	10
OHB125J12	125	12
OHB145J12	145	12
OHB175J12	175	12
OHB275J12	275	12

J = IP65, UL/NEMA Type 1, 3R, 12
H = IP54, L = UL/NEMA Type 4, 4X

B = ■ Y = ■ G = ■

Drilling holes



Contact us

ABB Oy
P.O. Box 622
FI-65101 Vaasa
Finland

abb.com/lowvoltage

© Copyright 2024 ABB. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

34 OH45-275 rev. Y / 1SCC390022M0020# 09.07.2024