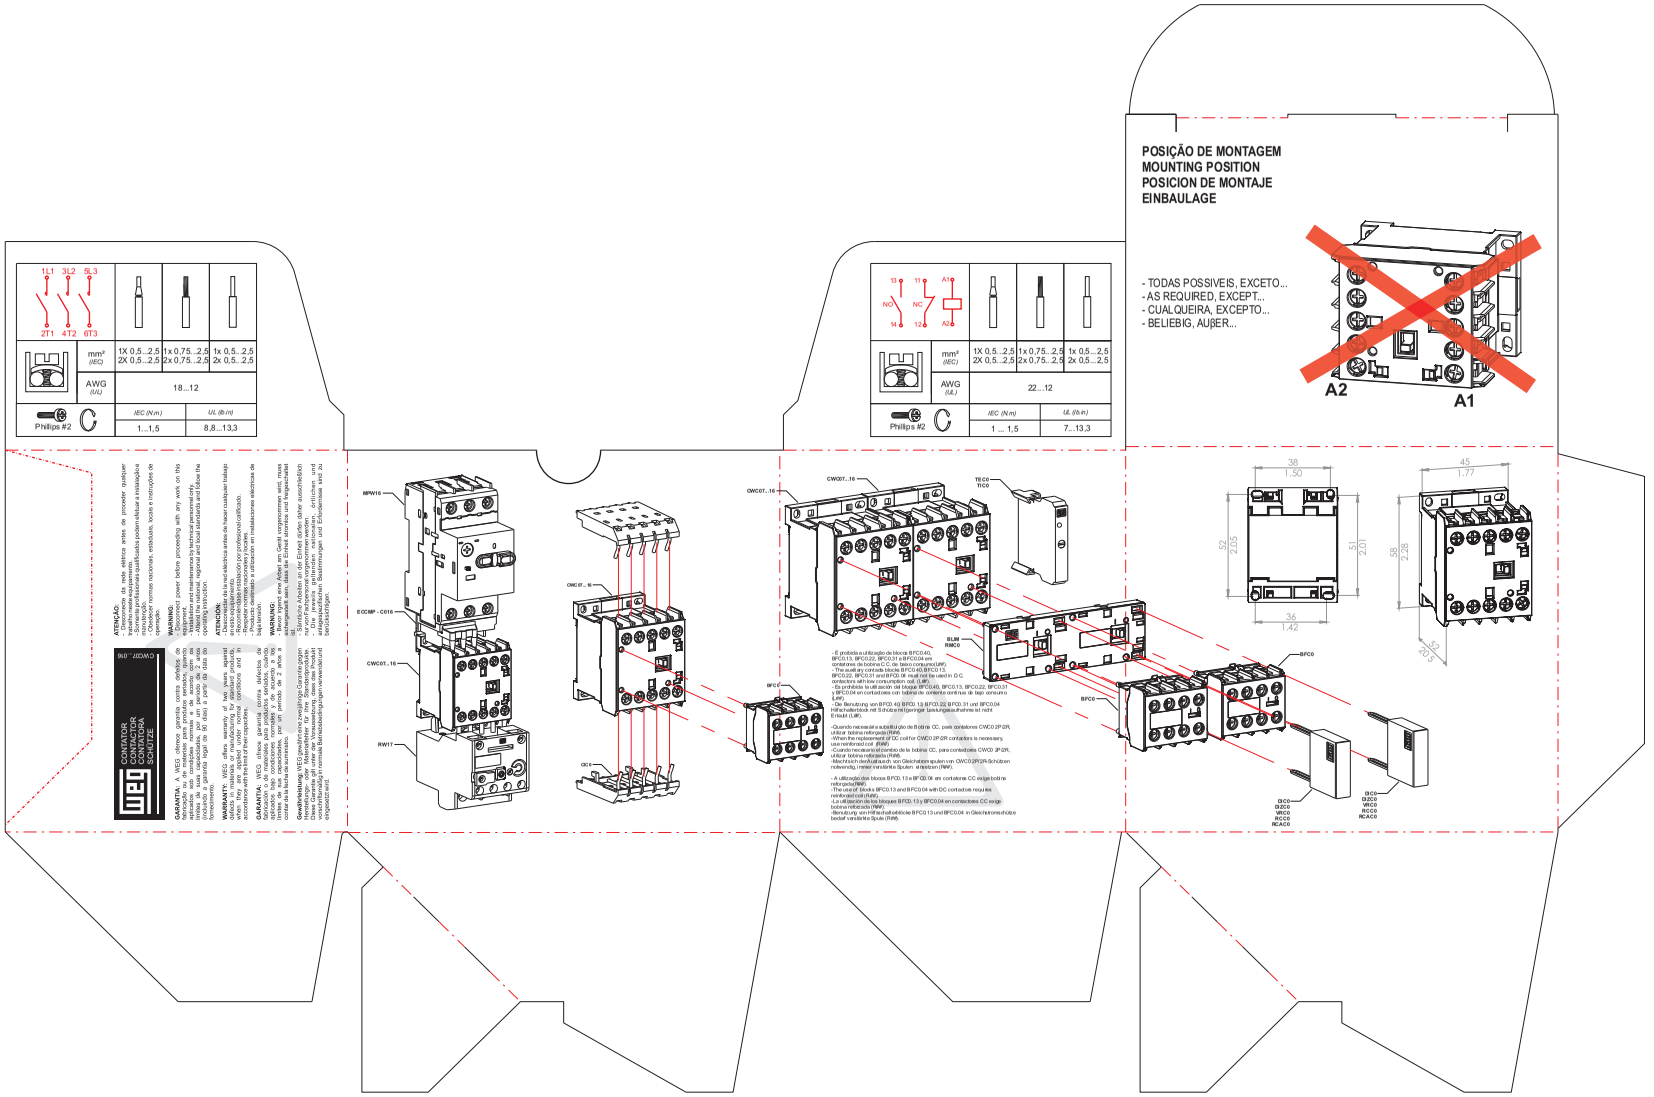

- É proibida a utilização de blocos BFC0.40, BFC0.13, BFC0.22, BFC0.31 e BFC0.04 em contatores de bobina C.C. de baixo consumo (MW).
- Tem-se de ser cortada a bobina BFC0.40, BFC0.13, BFC0.22, BFC0.31 e BFC0.04 de mal não tem-se de ser cortada a bobina de consumo (MW).
- Es prohibida la utilización de bloques BFC0.40, BFC0.13, BFC0.22, BFC0.31 y BFC0.04 en contactores con bobina de corriente continua de bajo consumo (MW).
- Die Benutzung von BFC0.40, BFC0.13, BFC0.22, BFC0.31 und BFC0.04 in Hilfsschaltbloch mit Schutzwirkung bei Leistungsaufnahme ist nicht Einheit (LMF).
- Quando necessita a substituição de Bobina CC, para contatores CWC0.2P-2R, utilizar bobina reforçada (RW).
- Wenn Ersatzbelegung für DC coil for CWC0.2P-2R contactors is necessary, use reinforced coil (RW).
- Cuando necesario el cambio de la bobina CC, para contactores CWC0.2P-2R, utilizar bobina reforzada (RW).
- Machinisch deshalb auch von Gleichstrom spulen von CWC0.2P-2R-Schützen notwendig, immer verstärkte Spulen einsetzen (RW).
- A utilização dos blocos BFC0.13 e BFC0.04 em contatores CC exige bobina reforçada (RW).
- The use of blocks BFC0.13 and BFC0.04 with DC contactors requires reinforced coil (RW).
- La utilización de los bloques BFC0.13 y BFC0.04 en contactores CC exige bobina reforzada (RW).
- Benutzung von Hilfsschaltbloche BFC0.13 und BFC0.04 in Gleichstrom-Schütze bedarf verstärkte Spule (RW).