


Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

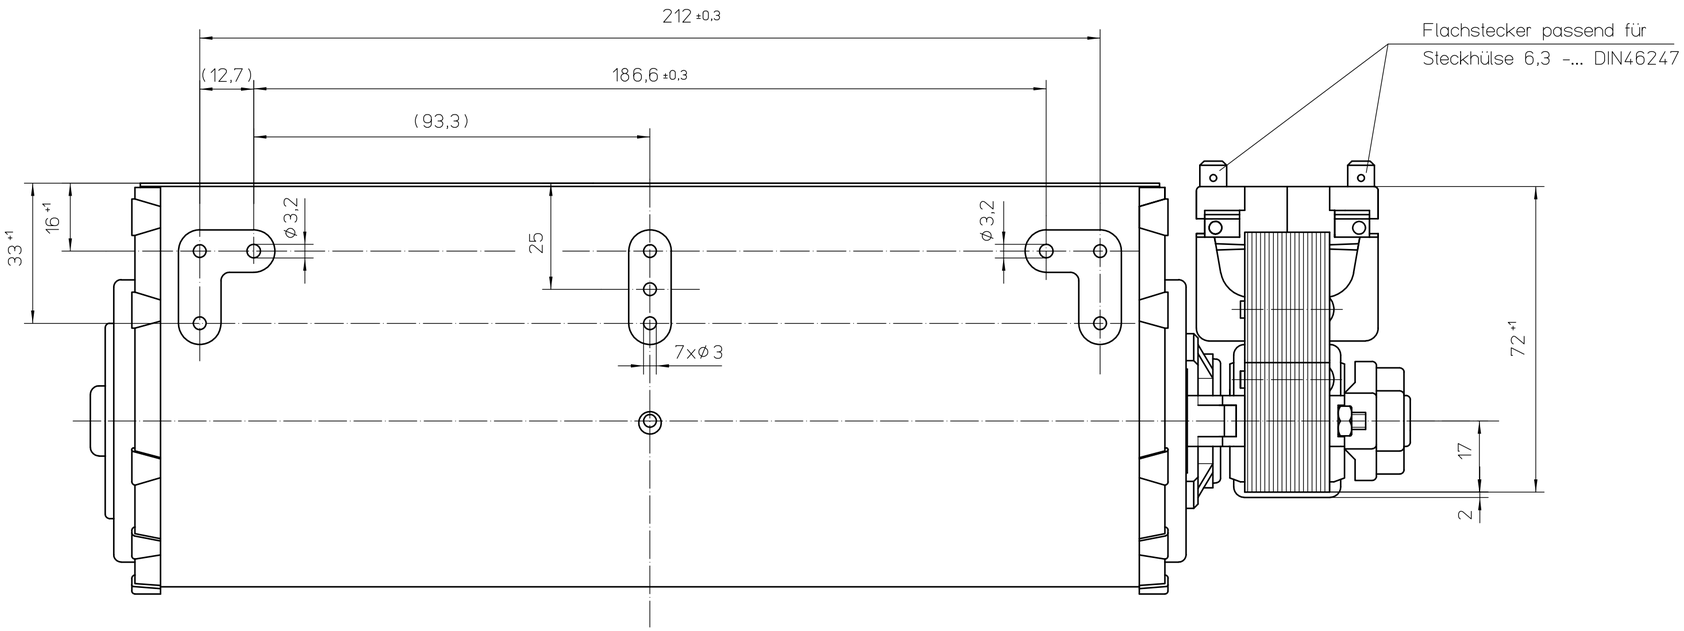

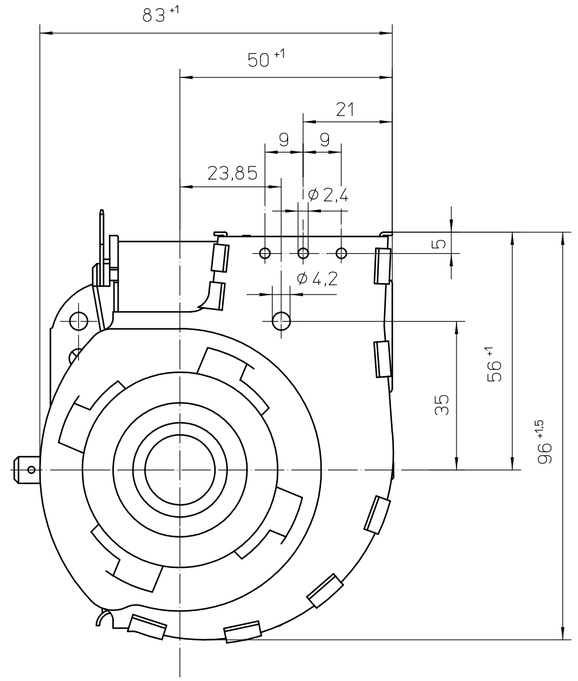

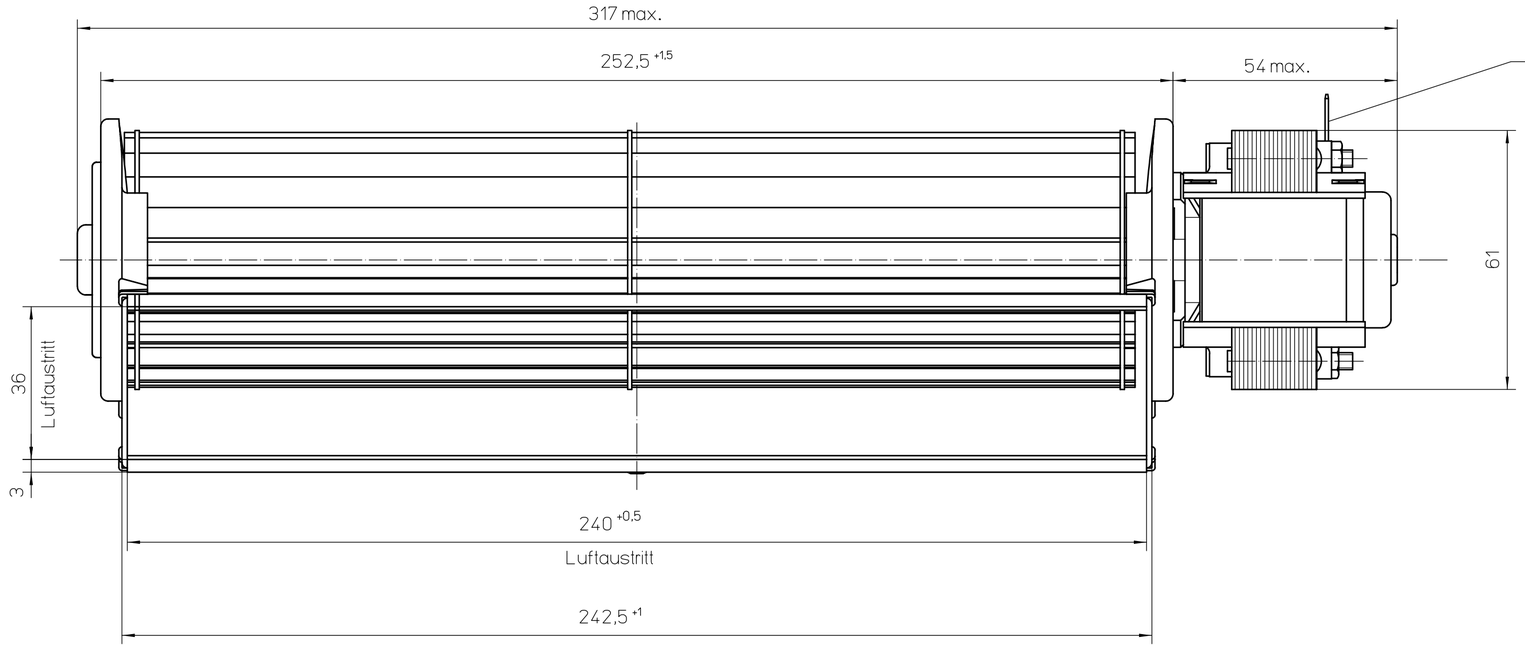

40	zx	230V~50Hz 20W I.Cl.H	
Sach-End-Nr.	Kenn-buchst.	Elektrische Daten	

Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GtA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig
- Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten -
Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

Fertigzustand				Zul. Abw. ISO 2768-m		Oberfläche	Maßstab 1:1
							Geom.-Schl.:
							Werkstoff
					Datum	Name	Maßzeichnung
				Bearb.	15.09.98	hae	Querstromlüfter
				Gepr.	22.09.98	tei	QLZ06/2400A47-3020LH-25 ...
				Norm	23.09.98	hg	
				Motoren Ventilatoren Landshut GmbH			
02	PPS 9036	16.10.98	hae	mvl/KO			Zeichnungsnummer 55411 20240 Z10 Blatt Bl.
01	PPS 9042	11.09.98	hae	MOTOREN VENTILATOREN			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers.f.: Ers.d.: DIN_A2

Ausg.02) Flachstecker in Seitenansicht nachgetragen.