

WERMA 570

EN 60947-5-1

570 902 55
570 902 68



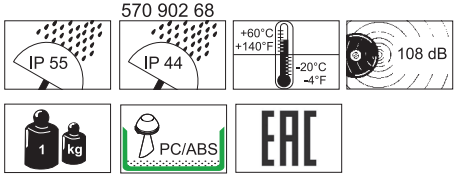

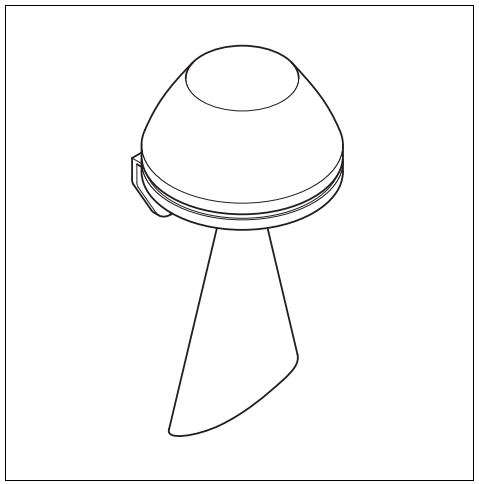

- (D) Anschluss **ausschließlich** durch ausgebildete Elektro-Fachkräfte.
- (GB) Electrical connection is to be made by trained electrical specialists **only**.
- (F) Le branchement doit **uniquement** être effectué par des professionnels.
- (I) Il collegamento deve essere eseguito **solo** da elettricisti specializzati.
- (E) La conexión **sólo** debe ser realizada por electricistas debidamente formados.
- (PT) A ligação deve ser feita **exclusivamente** por profissional elétrico especializado.
- (CZ) Připojení smí **provádět** pouze kvalifikovaný personál.
- (PL) Podłączenie **wyłącznie** przez specjalistów-elektryków.
- (FI) Liittäminen kuuluu **ainoastaan** koulutettujen sähköalan ammattilaisten tehtäviin.
- (RUS) Подключение проводится только специалистом-электриком.
- (TR) Bağlantı **sadece** eğitimli elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- (CN) 布线需由专业电工执行














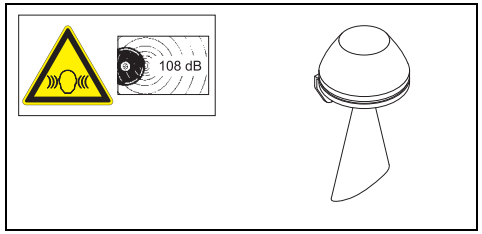



100 Hz / 1 Hz	108 dB(A) / 1m
570 100 68	230 V~, 70 mA
100 Hz	108 dB(A) / 1m
570 052 54	12 V=, 500 mA
570 052 55	24 V=, 350 mA
570 052 57	115 V=, 150 mA
570 052 58	230 V=, 100 mA
570 052 64	12 V~, 900 mA
570 052 65	24 V~, 500 mA
570 052 66	42–48 V~, 240–270 mA
570 052 67	115 V~, 200 mA
570 052 68	230 V~, 70 mA
570 902 68	230 V~, 70 mA
570 902 55	24 V=, 350 mA


310.570.004.0318_AC
© (D)


WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
D-78604 Rietheim-Weilheim
Telefon +49 (0)7424 / 9557-0
Telefax +49 (0)7424 / 9557-44
info@werma.com
www.werma.com



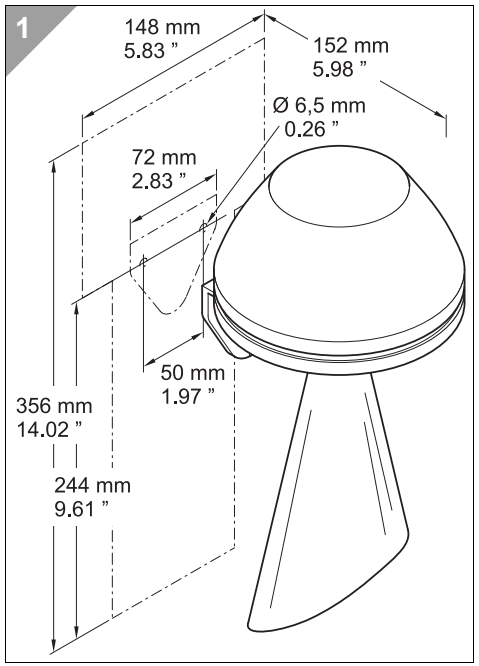

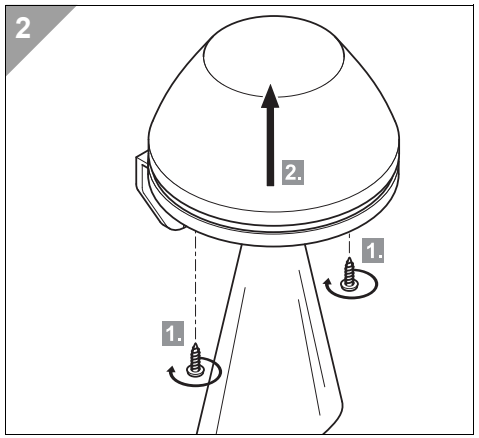

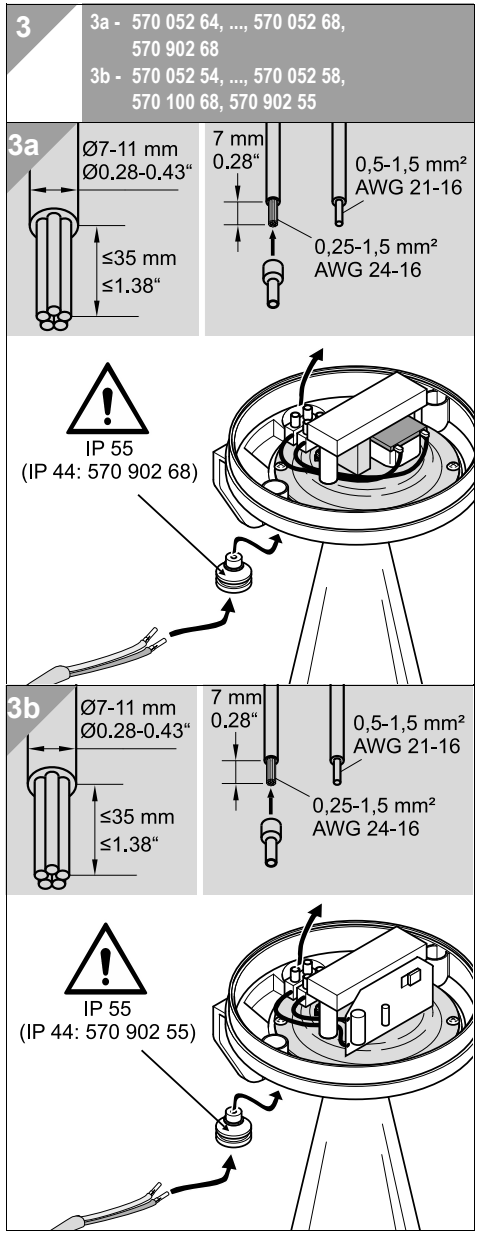

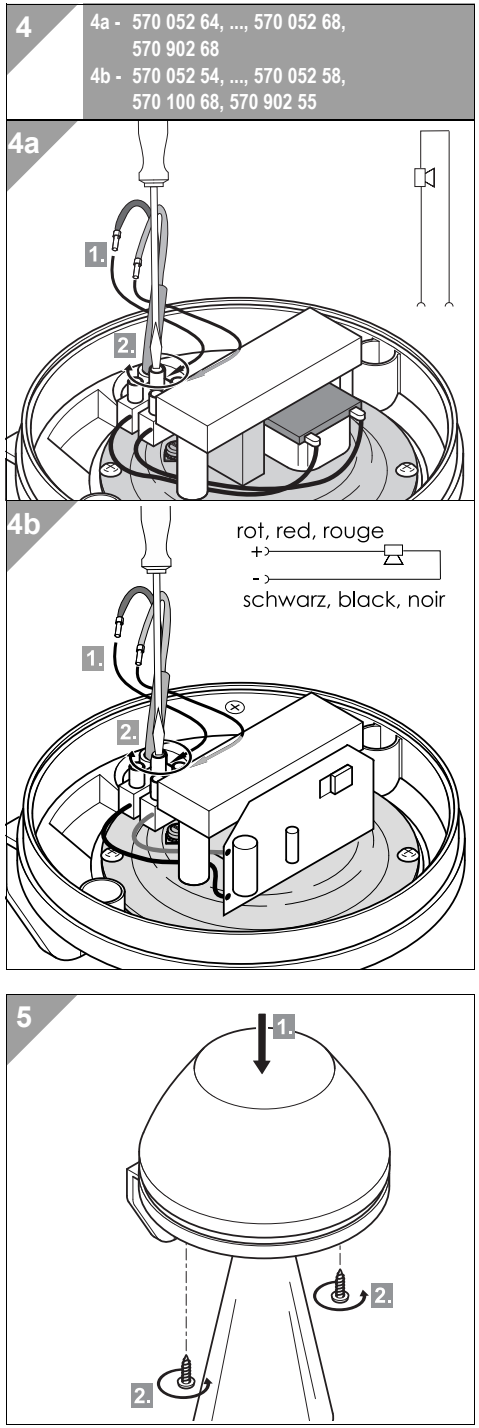

310.570.004.0318_AC

© Ⓓ

WERMA®