

WERMA SIGNALTECHNIK **695**

EN 60947-5-1
DIN EN ISO 14644-1 Air Cleanliness Class 2



695 300 55 695 200 55 695 000 55

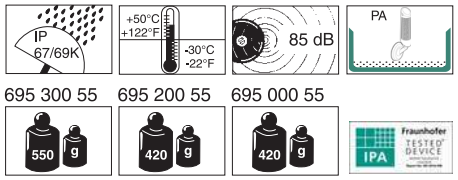

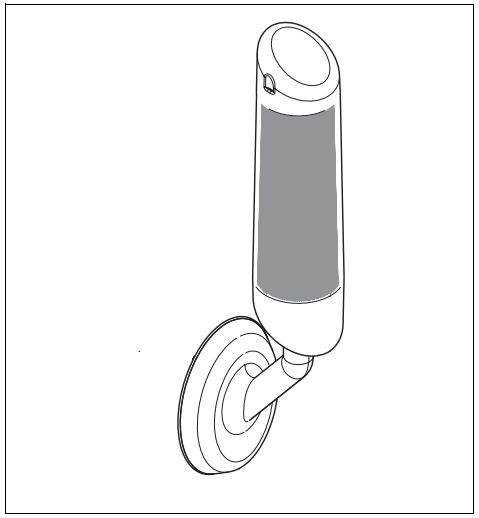

310.695.001.0510 © Ⓓ


WERMA SIGNALTECHNIK

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
D-78604 Rietheim-Weilheim
Telefon +49 (0)7424 / 9557-0
Telefax +49 (0)7424 / 9557-44
info@werma.com
www.werma.com

310_695_001_10-05.fm 3.5.10 www.krea-team.de



Ⓓ Anschluss **ausschließlich** durch ausgebildete Elektro-Fachkräfte.
ⒼⒷ Electrical connection is to be made by trained electrical specialists **only**.
Ⓕ Le branchement doit **uniquement** être effectué par des professionnels.
Ⓘ Il collegamento deve essere eseguito **solo** da elettricisti specializzati.
Ⓔ La conexión **sólo** debe ser realizada por electricistas debidamente formados.
ⓅⓉ A ligação deve ser feita **exclusivamente** por profissional eléctrico especializado.
ⓃⓁ De aansluiting mag **enkel** gebeuren door erkende vakmensen.
ⓒⓩ Připojení smí **provádět** pouze kvalifikovaný personál.
ⓅⓁ Podłączenie **wyłącznie** przez specjalistów-elektryków.
ⒻⒾ Liittäminen kuuluu **ainoastaan** koulutettujen sähköalan ammattilaisten tehtäviin.
ⓇⓊⓈ Подключение проводится только специалистом-электриком.
ⓉⓇ Bağlantı **sadece** eğitimli elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
ⒸⓃ 布线需由专业电工执行

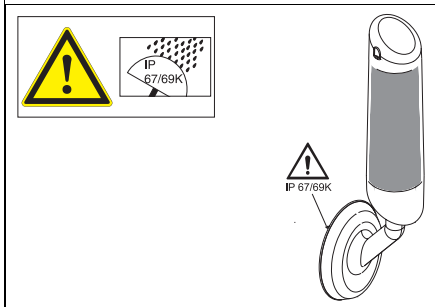



~~100% Isopropanol~~


Ⓓ Reinigung mit Alkohol-Lösungen in höher Konzentration sollte vermieden werden.
ⒼⒷ Cleaning with highly concentrated alcohol solutions should be avoided.
Ⓕ Le nettoyage avec une solution alcoolisée à concentration élevée doit être évité.




695 300 55	24 V=, ≤ 3 x 120 mA + 1 x ≤ 20 mA
695 200 55	24 V=, ≤ 240 mA + 1 x ≤ 20 mA
695 000 55	24 V=, ≤ 250 mA + 1 x ≤ 20 mA



1

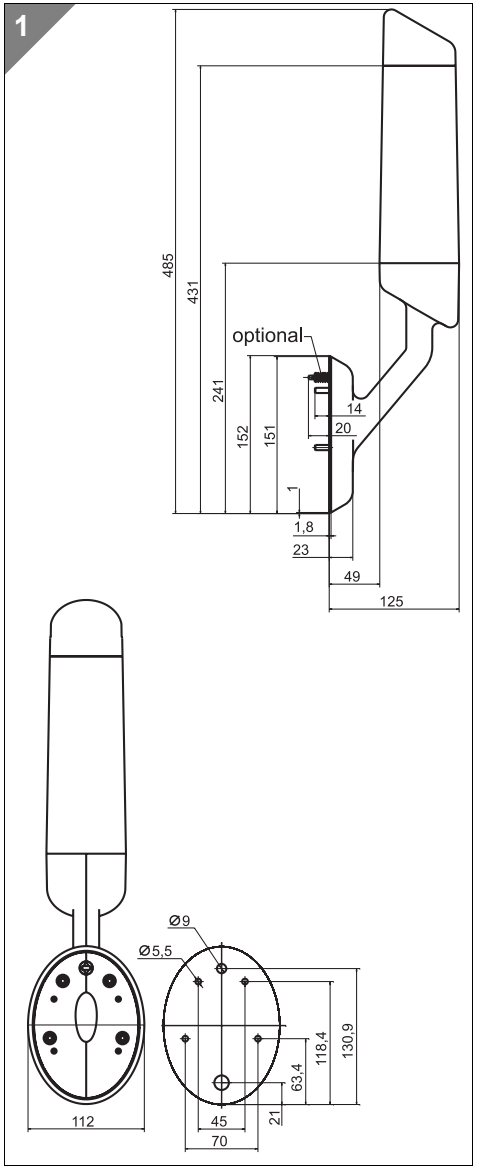


2

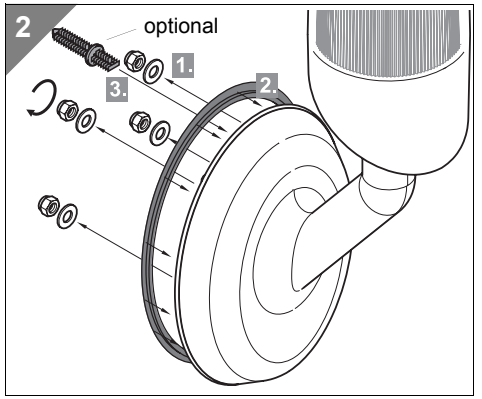



3


3a - 695 300 55
3b - 695 000 55, 695 200 55


3a

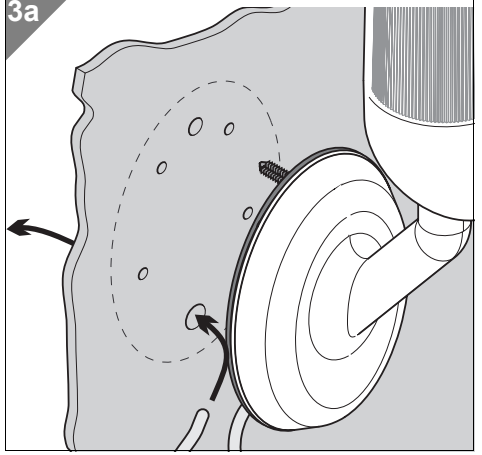


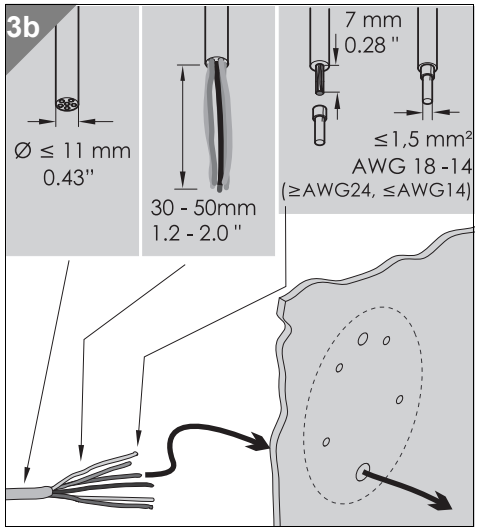

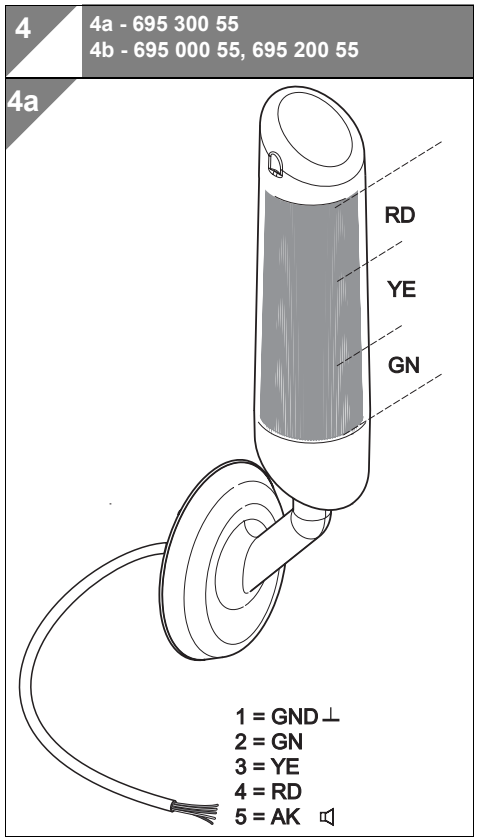


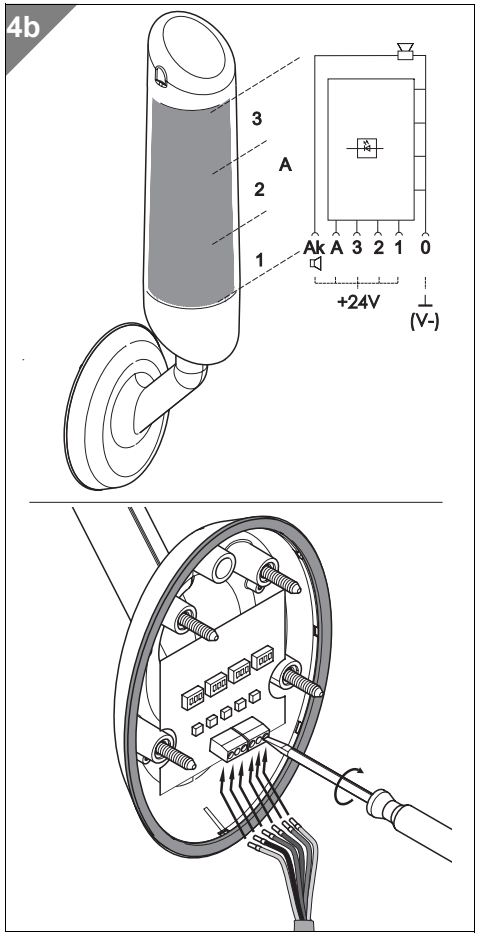

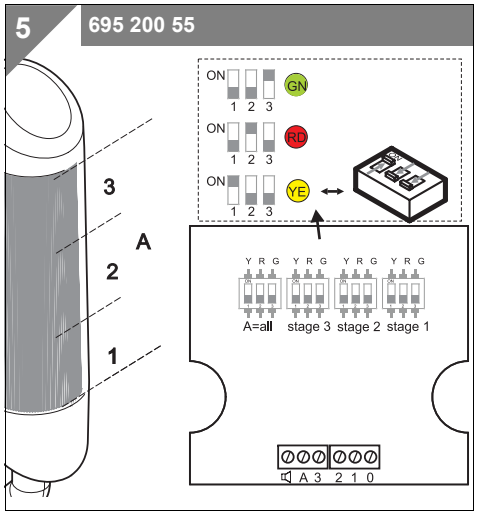

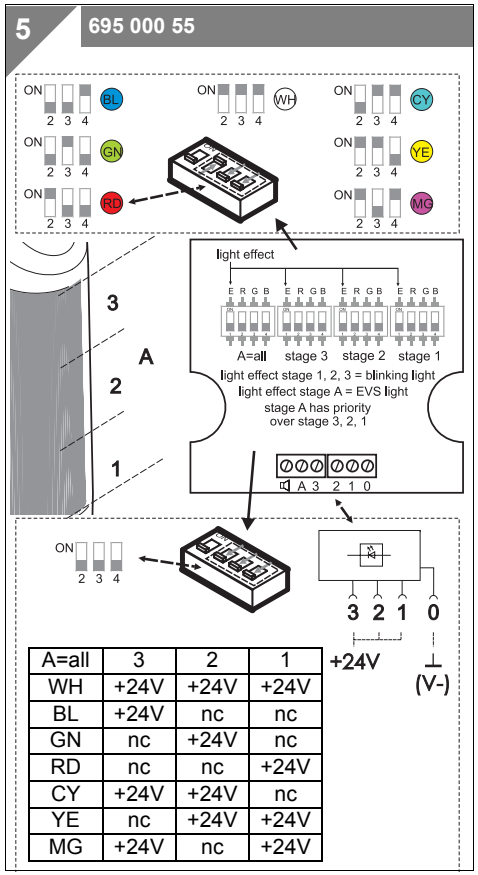


A=all	3	2	1
WH	+24V	+24V	+24V
BL	+24V	nc	nc
GN	nc	+24V	nc
RD	nc	nc	+24V
CY	+24V	+24V	nc
YE	nc	+24V	+24V
MG	+24V	nc	+24V

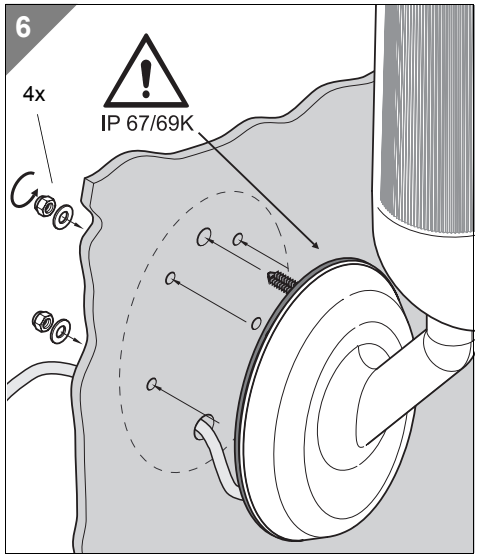

310.695.001.0510
© D

WERMA SIGNALTECHNIK

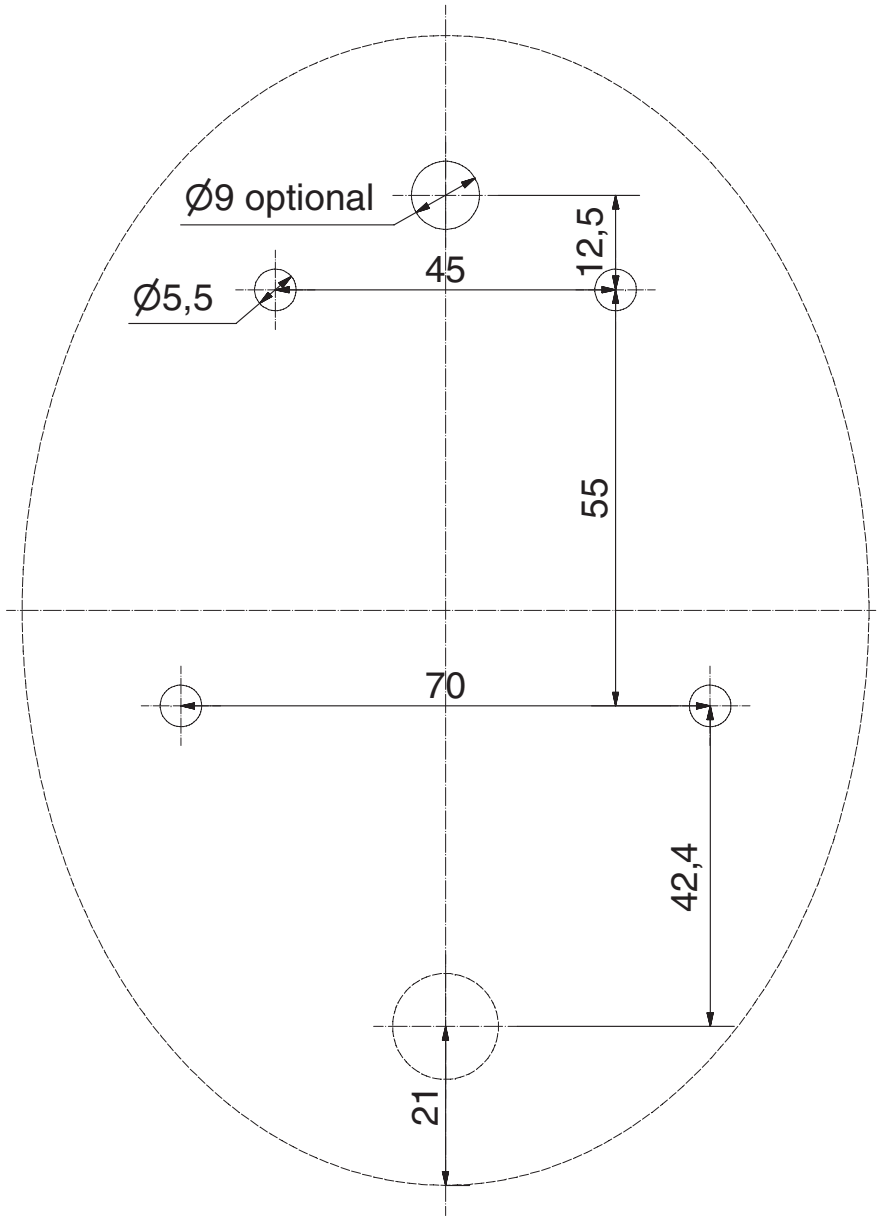

310.695.001.0510

© Ⓓ

WERMA
SIGNALTECHNIK