


WERMA 239.48X.55

EN 60947-5-1




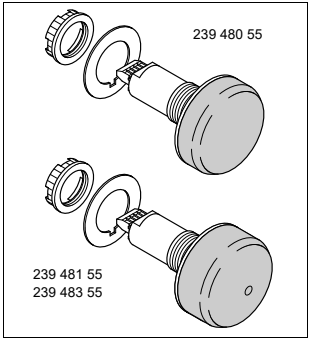

(DE) Anschluss **ausschließlich** durch ausgebildete Elektro-Fachkräfte.
(GB) Electrical connection is to be made by trained electrical specialists **only**.
(FR) Le branchement doit **uniquement** être effectué par des professionnels.
(IT) Il collegamento deve essere eseguito **solo** da elettricisti specializzati.
(ES) La conexión **sólo** debe ser realizada por electricistas debidamente formados.
(PT) A ligação deve ser feita **exclusivamente** por profissional elétrico especializado.
(NL) De aansluiting mag **enkel** gebeuren door erkende vakmensen.
(CZ) Připojení smí **provádět** pouze kvalifikovaný personál.
(PL) Podłączenie **wyłącznie** przez specjalistów-elektryków.
(FI) Liittäminen kuuluu **ainoastaan** koulutettujen sähköalan ammattilaisten tehtäviin.
(RU) Подключение проводится только специалистом-электриком.
(TR) Bağlantı **sadece** eğitimli elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
(CN) 布线需由专业电工执行



239 480 55	24 V=, ≤ 75 mA
239 481 55	24 V=, ≤ 75 mA
239 483 55	24 V=, ≤ 75 mA

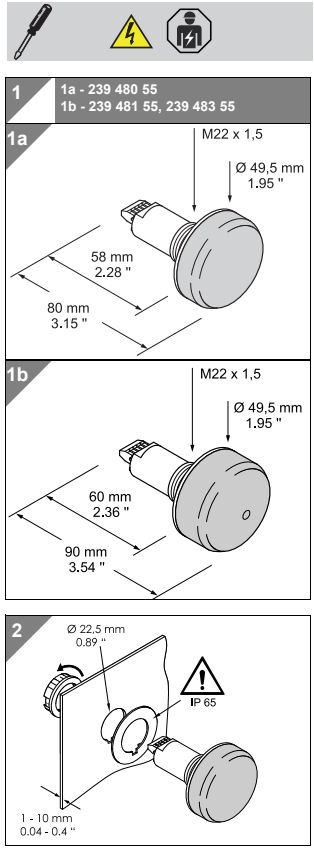


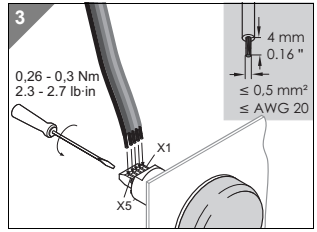


Tabelle 1, table 1, tableau 1



X1	X2	X3	X4	X5	Colour
			nc	COM	**OFF**
		24V DC	nc	COM	**RD**
	24V DC		nc	COM	**GN**
	24V DC	24V DC	nc	COM	**YE**
24V DC			nc	COM	**BU**
24V DC	24V DC	24V DC	nc	COM	**WH**

© (D)

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
D-78604 Rietheim-Weilheim
Telefon +49 (0)7424 / 9557-0
Telefax +49 (0)7424 / 9557-44
info@werma.com
www.werma.com