


ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.

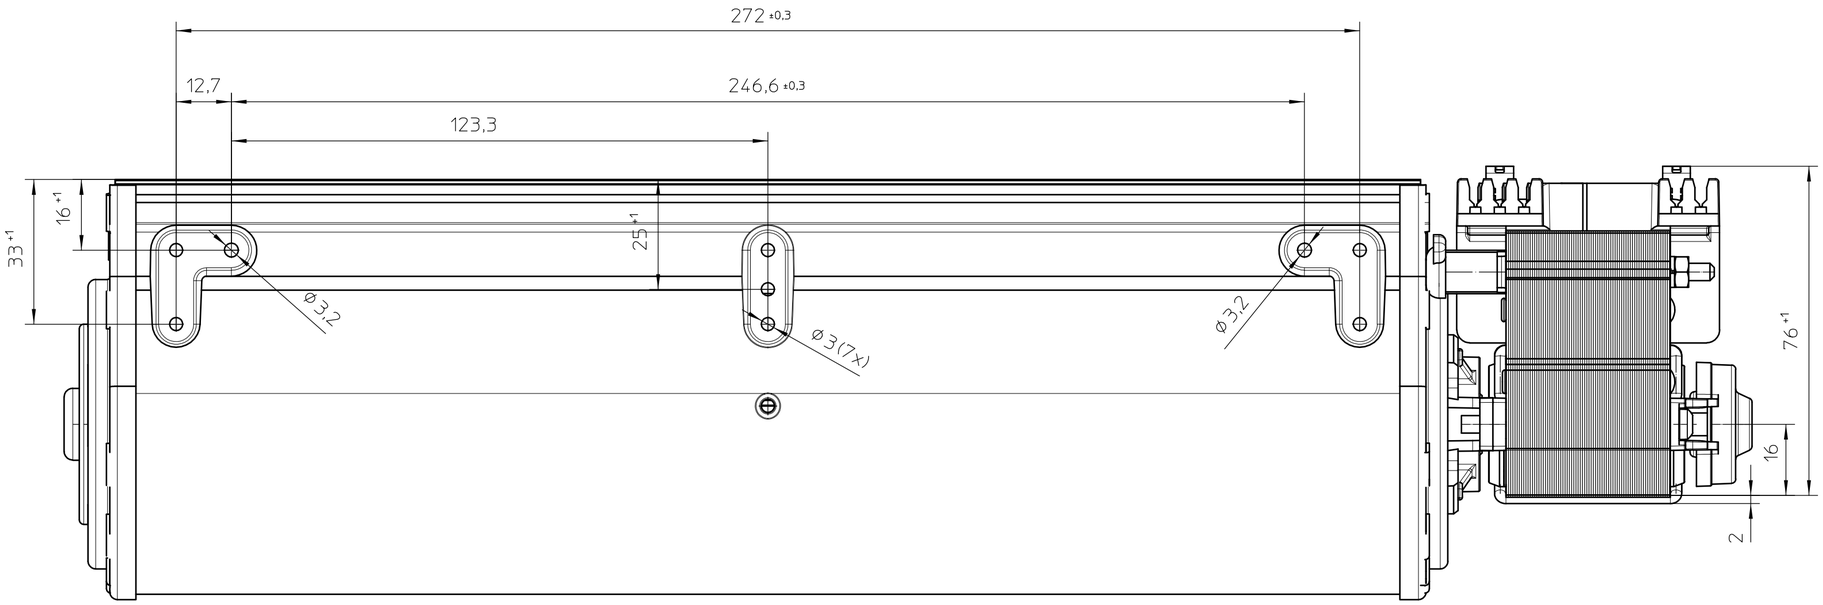

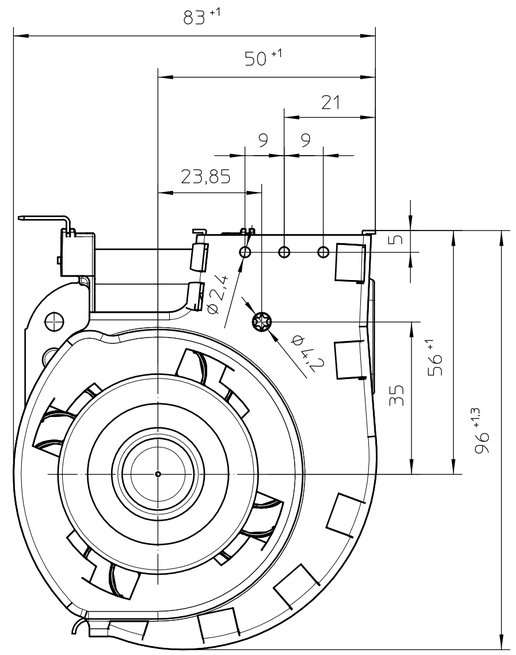

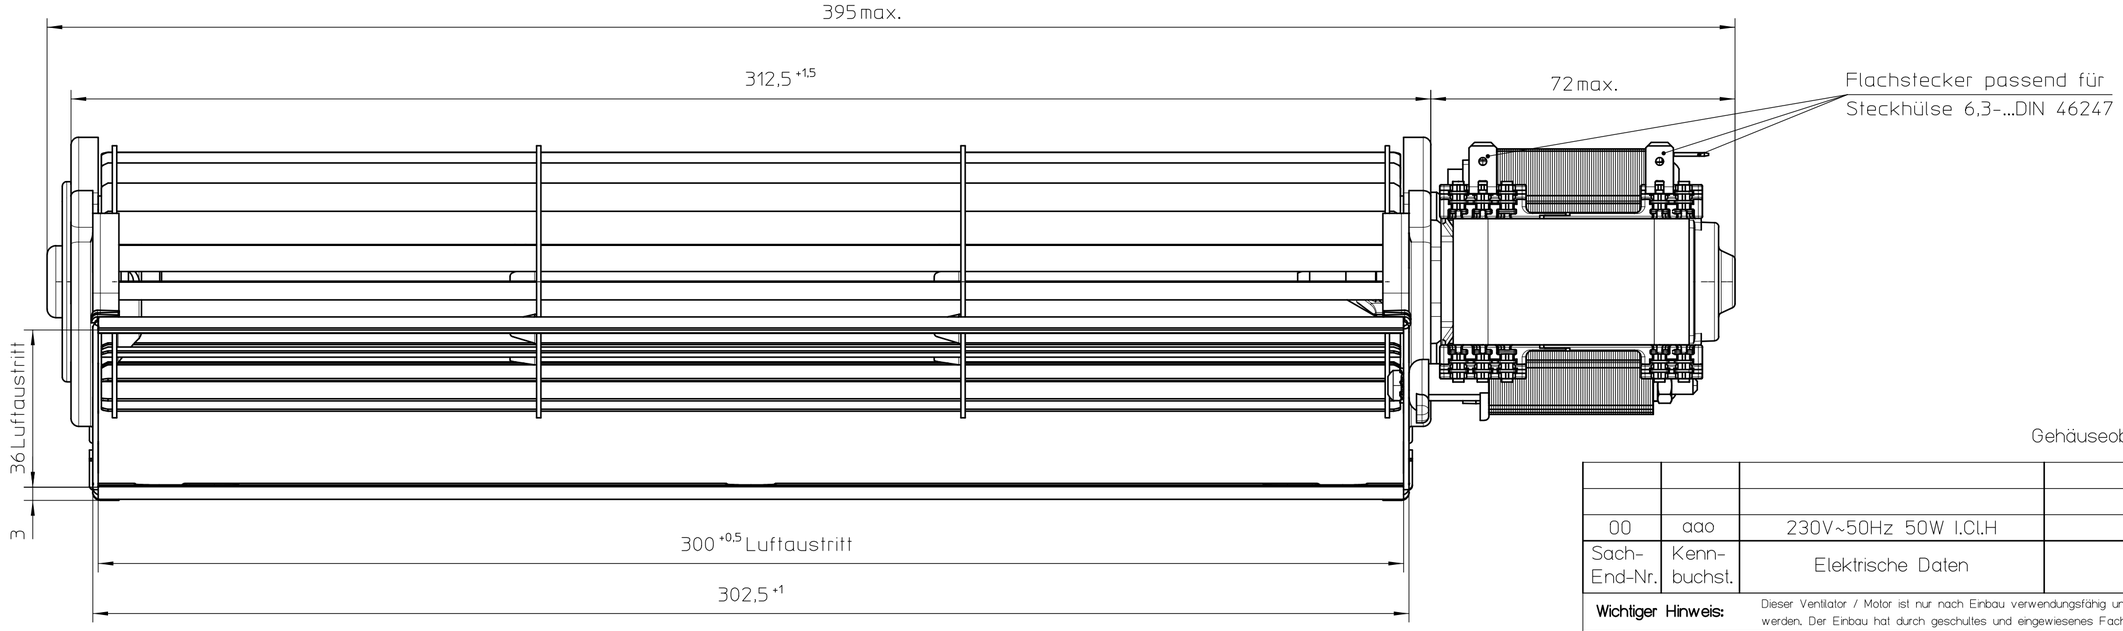

Gehäuseoberfläche: verzinkt blank

00	aao	230V~50Hz 50W I.Cl.H	
Sach-End-Nr.	Kenn-buchst.	Elektrische Daten	

Wichtiger Hinweis: Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.

important information: This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.

Sicherheitshinweis: Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!

security advice: Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply

Fertigzustand				Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberfläche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.:
						Werkstoff	
				Status der Zeichnung	Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction	
				Ausgabedatum	genehmigt von	Querstromlüfter / tangential fan	
				06.08.08	reithmai	QLZ06/3000A105-3038LH-63 ...	
				ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer 55412 60600	Z10 Blatt 1 / 1
1	500000008447	04.08.08	bam				
Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name	Urspr.		Ers.f.:	Ers.d.: DIN_A2

Ausgabe 1:
Neutyp