
Mosaic™

- **Disjoncteur différentiel**
- **Differentieelautomaat**
- **RCBO**
- **Differentialschutzschalter**
- **Disyuntor diferencial**

775 31/32/33/34

- **Présentation**
- **Voorstelling**
- **Presentation**
- **Darstellung**
- **Presentación**

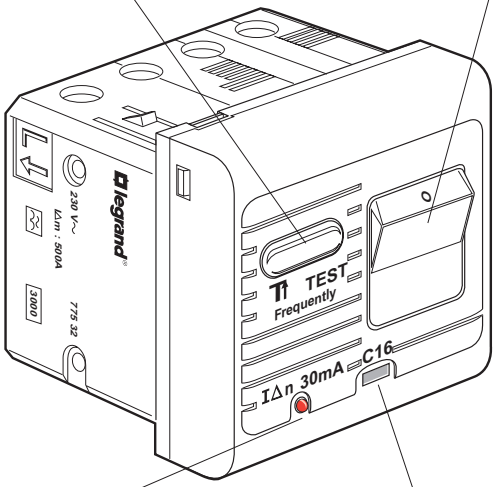

Bouton test •
Testknop •
Test button •
Testknopf •
Botón de comprobación •

- Interrupteur : enclenchement/déclenchement
- Schakelaar : inschakeling / uitschakeling
- Switch : opening/closing
- Schalter : Ein/Aus
- Interruptor : activación/desactivación

Lampe témoin •
Verklikkerlampje •
Indicator lamp •
Kontrollampe •
Testigo luminoso •

- Indicateur état des contacts (vert)
- Indicator : stand van de contacten (groen)
- Contact state indicator (green)
- Statusanzeige Kontakte (grün)
- Indicador de estado de los contactos (verde)

N0064KF8/01

- **Caractéristiques techniques**
- **Technische gegevens**
- **Technical characteristics**

- **Technische Daten**
- **Caractéristiques techniques**

°C	U	IΔm	IN \ IΔn	10 mA	30 mA
- 5 + 40	230 V~ 50/60 Hz	500 A	10 A	775 33	775 31
			16 A	775 34	775 32

- Courbe : type C
  Coupure : phase + neutre


- Kurve : typ C
  Abschaltung : Phase + Nulleiter

- Curve : type C
  Onderbreking : fase + nulleider

- Curva : tipo C
  Corte : fase + neutro


- Curve : type C
  Coupure : phase + neutre

Icc (I^2 t) / IN (A)	1 500 A	3 000 A
10	11 000	13 000
16	28 000	30 000

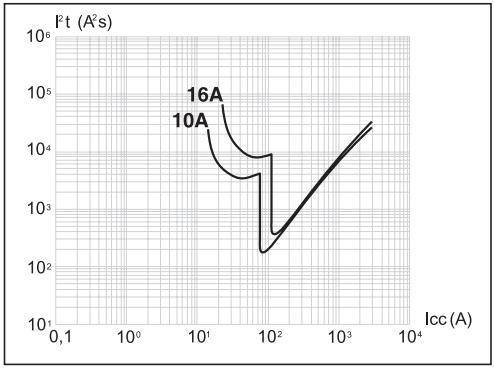

- **Important :**
  Ce produit s'utilise en complément de la protection principale, il ne convient pas pour la protection des appareils équipés de capacité reliée à la terre.
  Ce produit ne fonctionne pas avec les transformateurs ferromagnétiques.
- **Belangrijk :**
  Dit produkt moet gebruikt worden naast de hoofd beveiliging. Het is niet geschikt voor de beveiliging van apparaten uitgerust met aardcapaciteit.
  Dit product werkt niet met ferromagnetische transformatoren.
- **Important :**
  This product is for use in conjunction with a main protective device. It is not suitable for protecting devices with connection to earth.
  This product does not operate with ferromagnetic transformers.
- **Wichtig :**
  Dieses Gerät ist zusätzlich zum Hauptschutzschalter zu verwenden. Es ist nicht zum Schutz von Geräten geeignet, deren Kapazität geerdet ist.
  Dieses Gerät funktioniert nicht mit ferromagnetischen Transformatoren.
- **Importante :**
  Este producto se utiliza como complemento de la protección principal, no es adecuado para la protección de aparatos con capacidad conectada a tierra.
  Este producto no funciona con transformadores ferromagnéticos.

- **Câblage**
- **Bedrading**
- **Wiring**
- **Verdrahtung**
- **Cableado**

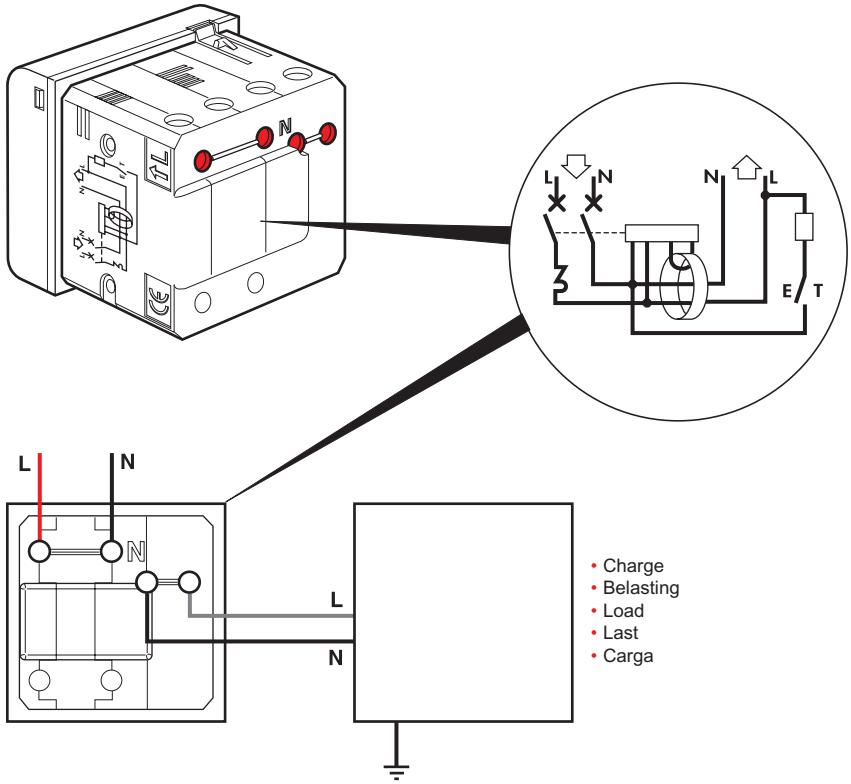


- Charge
- Belasting
- Load
- Last
- Carga

- **Fonctionnement**
- **Werking**
- **Operation**

- **Betriebsweise**
- **Funccionamiento**


1

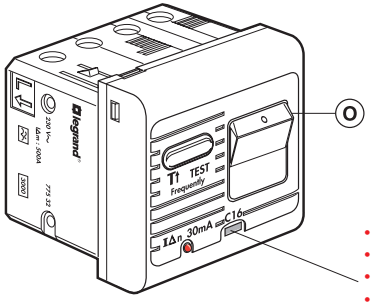

- (vert)
- (groen)
- (green)
- (grün)
- (verde)


- Avant mise en service
- Voor de inwerkingstelling
- Before commissioning
- Vor der Inbetriebnahme
- Antes de la puesta en servicio

2

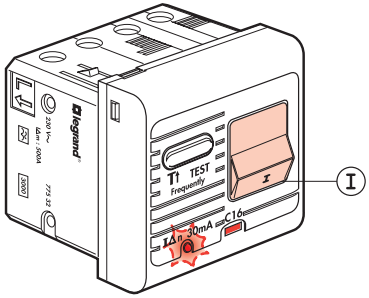

- En service
- In werking
- On
- In Betrieb
- En servicio


3

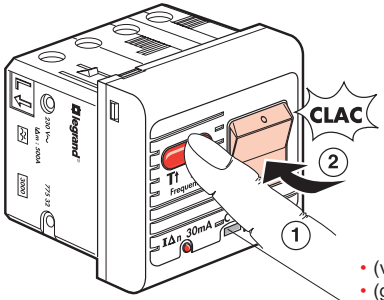

- (vert)
- (groen)
- (green)
- (grün)
- (verde)

- Test : action périodique
- Test : periodieke handeling
- Test : periodic action
- Test : in regelmäfligen Abständen durchführen
- Comprobación : acción periódica

4

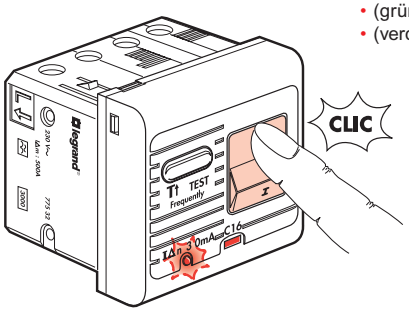

- Remise en service
- Opnieuw in werking stellen
- Recommissioning
- Erneute Inbetriebnahme
- Reanudación del servicio