

WERMA SIGNALTECHNIK **450**

EN 50295: 1999










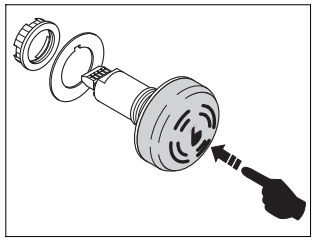

Ⓓ Anschluss **ausschließlich** durch ausgebildete Elektro-Fachkräfte.
ⒼⒷ Electrical connection is to be made by trained electrical specialists **only**.
Ⓕ Le branchement doit **uniquement** être effectué par des professionnels.
Ⓘ Il collegamento deve essere eseguito **solo** da elettricisti specializzati.
Ⓔ La conexión **sólo** debe ser realizada por electricistas debidamente formados.
ⓅⓉ A ligação deve ser feita **exclusivamente** por profissional eléctrico especializado.
ⓒⓩ Připojení smí **provádět** pouze kvalifikovaný personál.
ⓅⓁ Podłączenie **wyłącznie** przez specjalistów-elektryków.
ⒻⒾ Liittäminen kuuluu **ainoastaan** koulutettujen sähköalan ammattilaisten tehtäviin.
ⓇⓊⓈ Подключение проводится только специалистом-электриком.
ⓉⓇ Bağlantı **sadece** eğitimli elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
ⒸⓃ 布线需由专业电工执行











450 x10 55	80 dB (A) / 1m ~ 2800 Hz I ≤ 80 mA, I_0 < 500 mA




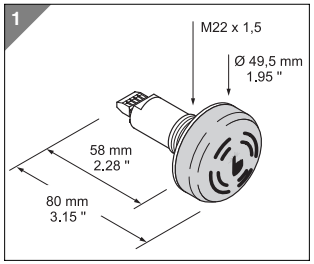

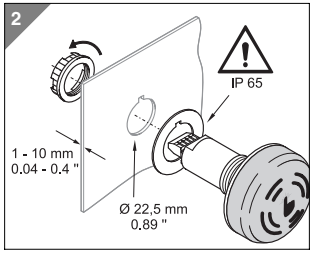


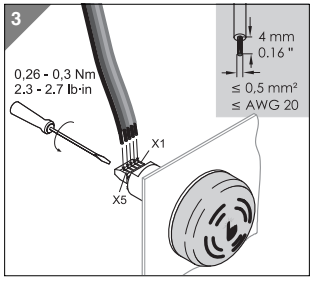

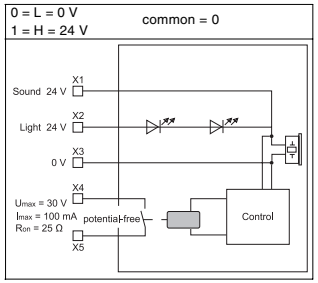

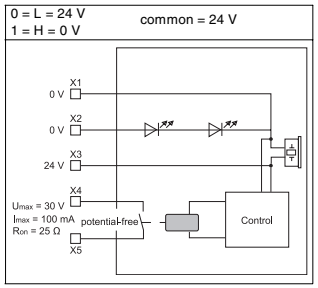


Ⓓ Betätigungs- und Reaktionszeiten
ⒼⒷ Activation and reaction times
Ⓕ Temps de confirmation et de réaction

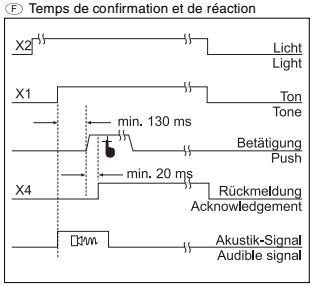

WERMA SIGNALTECHNIK

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
D-78604 Rietheim-Weilheim
Telefon +49 (0)7424 / 9557-0
Telefax +49 (0)7424 / 9557-44
info@werma.com
www.werma.com

Ⓓ Verdrahtungsbeispiel
ⒼⒷ Circuit wiring diagramm
Ⓕ Exemple de câblage

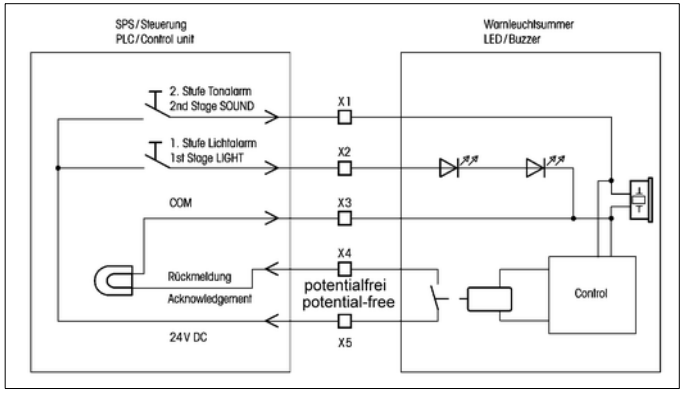

310.450.001.0308
© Ⓓ

WERMA SIGNALTECHNIK

310_450_001_08-03.fm 10.3.08 www.krea-team.de